

فرم درخواست نقشه ی باسکول

اطلاعات اولیه	
تاریخ درخواست نقشه	۱۴۰۵/۰۳/۱۶
شماره ی درخواست	۵
نام مشتری	برسو
واحد درخواست کننده	فروش ☒ ☐ بازرگانی ☐ خدمات
اطلاعات فنی	
مشخصات الکترونیک	مشخصات سازه
SCL (۳۵ to) CPD (۳۵ ton) ☒ غیره :	۸ * ۳ ۱۰ * ۳ ۱۶ * ۳ ☒ غیره :
نوع لودسل	تمام فلز نیم بتن نیم فلز تمام بتن ☒ غیره :
	همسطح زمین بالای زمین ۴ پایه ۶ پایه ۸ پایه ☒ غیره :
اطلاعات تکمیلی	
دیواره	اجرای فونداسیون بتنی ☒ دیواره ی بتنی پیش ساخته
دیواره ی بتنی پیش ساخته	فونداسیون بتنی پیش ساخته
موارد به عهده ی مشتری	اجرای رمپ بتنی ☒ رمپ بتنی پیش ساخته
موارد به عهده ی شرکت	توضیحات


***اگر مشتری سفارشی دارد که متفاوت با مشخصات فنی روئین باسکول های شرکت است حتماً در قسمت توضیحات ذکر گردد. (مانند نوع تیرآهن اصلی، تیرهای رابط،

بارگزاری خاص و ...)

امضای مدیر واحد :

کارشناس فروش :

امضای مدیر واحد فنی:

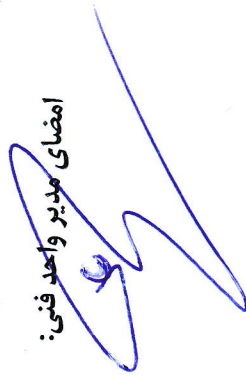

نقشه به شماره برای مشخصات فوق مورد تایید می باشد.




۰۳-۰۵۵۵-۰۱۲۶-۲۹

شرایط جانمایی و راه اندازی باسکول جاده ای

۰۲	۹۷/۰۸/۰۱	قهرمانی	اکبری راد	اکبری راد
۰۱	۹۵/۱۰/۰۴	حبیب اله زاده	اکبری راد	اکبری راد
۰۰	۹۴/۰۸/۱۶	صدقی	حبیب اله زاده	اکبری راد
بازنگری	تاریخ	تهیه	کنترل	تصویب

در انتخاب محل نصب باسکول می بایست موارد ذیل در نظر گرفته شود:

- (۱) قبل از ورود و بعد از خروج باسکول حداقل ۲۰ متر فضای آزاد و در مسیر مستقیم وجود داشته باشد.
- (۲) سمت خروجی باسکول به هیچ وجه نباید بن بست باشد تا کامیون یا تریلی مجبور به برگشت به صورت دنده عقب باشد.
- (۳) کد ارتفاعی زمین انتخاب شده برای باسکول در چهارگوشه آن نبایستی بیش از ۲٪ باشد.
- (۴) باسکول می بایست از کابهای برق فشار قوی حداقل ۱۵ متر فاصله داشته باشد. در غیر این صورت سیستم های الکترونیکی آسیب می بینند و یا دقت باسکول کاهش می یابد.
- (۵) از زیر محل فونداسیون باسکول کانال آب و یا کابل برق عبور نکند.
- (۶) مقاومت خاک محل نصب باسکول حداقل ۲ کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد.
- (۷) زمین محل نصب نباید دارای شیب باشد و در صورت وجود شیب، فونداسیون باسکول باید در حالت کاملاً تراز اجرا گردد.
- (۸) محل نصب باسکول نباید در طرحهای آبی محوطه سازی باشد در این صورت می بایست در کد ارتفاعی محل لحاظ شود.
- (۹) رمپهای باسکول باید دارای شیب کمتر از ۹٪ باشند (در باسکولهای بالای زمین)
- (۱۰) از جمله موارد مهم در جانمایی باسکول آن است که قسمت طولی باسکول در برابر وزش بادهای شدید فصلی نباشد.
- (۱۱) ارتفاع کف اتاق توزین می بایست طوری در نظر گرفته شود که اپراتور اشراف کامل روی باسکول داشته باشد همچنین پنجره های اتاق توزین باید به نحوی طراحی شود که دید کافی نسبت به باسکول وجود داشته باشد.
- (۱۲) فاصله اتاق توزین از باسکول ۲ متر در نظر گرفته شود. محل ساخت اتاق توزین نیز در آکس طولی باسکول باشد.

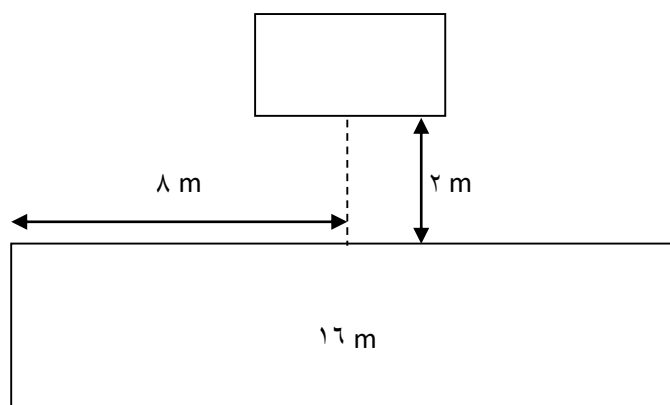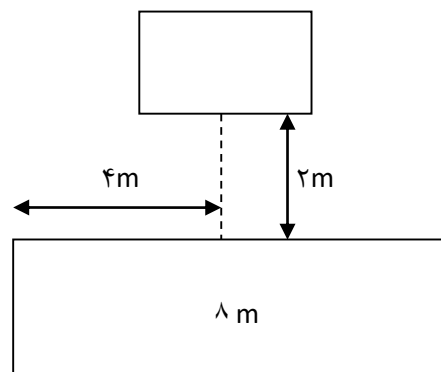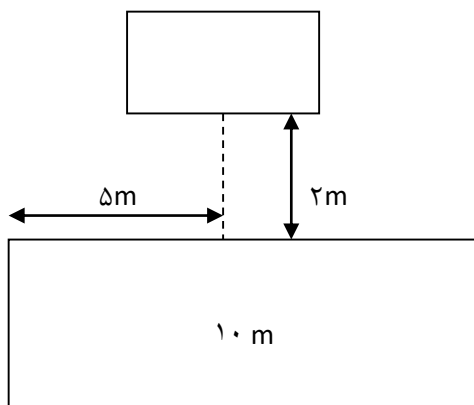

***** توجه :** در صورتی که فاصله باسکول تا محل اتاق بیشتر از ۲ متر باشد لازم است مشتری محترم نسبت به تهیه یک باکس با طول ۵۰ ، ارتفاع ۴۰ و عمق ۳۰ سانتی متر جهت جمع آوری کابل ها تهیه نماید. که لازم است محل نصب باکس هنگام حضور کارشناس پارس موازین تعیین گردد.

۱۳) ابعاد اتاق بایستی به نحوی انتخاب شوند که امکان استقرار لوازم اداری، میز و صندلی ، دستگاه نشاندهنده ، دستگاه پرینتر (فضائی مشابه نصب یک عدد کیس کامپیوتر و پرینتر) و ... وجود داشته باشد. لازم به ذکر است نصب وسایل گرمایشی و سرمایشی مناسب نیز برای این محیط بایستی در نظر گرفته شود.

۱۴) اتاق باسکول بایستی دارای برق $220V$ باشد و جهت جلوگیری از تأثیرات نوسانات برق بر روی دستگاه های الکترونیکی لازم است یک دستگاه UPS ON LINE با توان ($1000VA$) در صورتیکه نشاندهنده و پرینتر به UPS متصل شوند (تهیه و نصب گردد) .

۱۵) لازم است جهت حفاظت از باسکول در برابر نویز و ولتاژهای ناخواسته یک عدد چاه ارت ابزار دقیق با امپدانس کمتر از ۲ اهم در محل نصب گردد.

۱۶) در باسکولهای همسطح زمین جهت خروج آب از زیر باسکول لازم است که تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. (چاه جذبی ، موتورلجن کش و یا ...)

۱۷) جهت جلوگیری از نفوذ آبهای سطحی به زیر باسکول پیشنهاد می گردد سطح صفر باسکول در مدل همسطح زمین و سطح روی بیس پلیت در مدل بالای زمین ، ۵ سانتی متر بالاتر از سطح صفر منطقه در نظر گرفته شود.

۱۸) از عبور وسایل نقلیه با سرعت زیاد و از روی باسکول می بایست جلوگیری شود. بدین منظور پیشنهاد می گردد تابلوی حداکثر سرعت Km/h ۵ در ورودی باسکول نصب گردد.

۱۹) در باسکول های همسطح زمین از عبور وسایل نقلیه از قسمت عرضی باسکول اکیداً جلوگیری شود.

با تشکر

شرکت پارس موازین

بسمه تعالی

شرکت محترم برسو		تاریخ:	۱۴۰۵/۰۳/۱۷
قابل توجه:	مدیریت محترم	شماره:	۱۴۰۵/ت/۱۰۳۸
موضوع:		ارسال نقشه باسکول مدل VS415- C	
پیوست:	دارد	صفحات:	۶ برگ

با سلام و دعای خیر ،
احتراما به پیوست سه شیت نقشه زیر سازی مورد نیاز برای فونداسیون باسکول تمام بتن پیش ساخته مدل VS415- C به شماره 24-0126-0000-03 تقدیم می گردد .

خواهشمند است موارد ذیل را برای آماده سازی جهت نصب باسکول در نظر بگیرند :
۱- لطفاً دقت فرمایید که حداقل مقاومت فشاری خاک مورد نیاز جهت اجرای فونداسیون باسکول $2 \text{ Kg} / \text{cm}^2$ می باشد .

۲- کد ارتفاعی محل نصب بایستی قبل از اجرای فونداسیون تعیین گردد.

۳- سطوح آرامش دهنده و رمپها پس از مونتاژ پلاتفرم بتن ریزی می شوند و در مرحله اول فقط فونداسیون کف اجرا می گردد.

۴- مقاومت بتن فونداسیون بایستی با نقشه های ارائه شده رعایت گردد.

۵- اتاق توزین می بایست آماده شده و برق ۲۲۰ ولت بدون نوسان نیز در محل اتاق مهیا شود .

همچنین به پیوست سه شیت دستورالعمل جانمایی باسکول ارسال می گردد . خواهشمند است در انتخاب محل نصب باسکول این دستورالعمل را مورد توجه قرار دهند .

پیشاپیش از توجه و همکاری جنابعالی سپاسگزاری می نماید .

با تقدیم احترام

شرکت پارس موازین

