

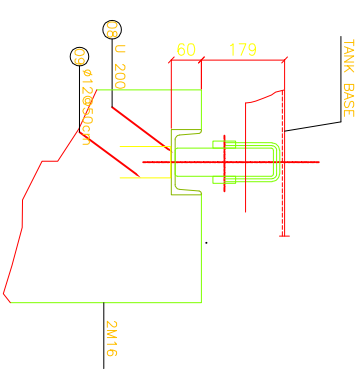





SECTION B-B

FOUNDATION PLAN

واحد:	ایمکان:	مقیاس:	تصویر:	کنترل:	ترسیم:	تاریخ:	ویرایش:	عنوان پروژه:	کافرما:
			بساط	عباسی	فشاری	1404/09/25	صفر	اصلاح و بهینه سازی شبکه ۲۰ کیلوولت شرکت توسعه آهن و فولاد کل کهر	شرکت توسعه آهن و فولاد کل کهر
مسئله:	شماره نقشه:							عنوان طرح:	مشاور:
۳۱۱	MFB-GISD-MAP02-00							33/20 KV فحاشسیون ترانسفورماتور	شرکت مهندسان صنعت تهران قرارداد پائساب

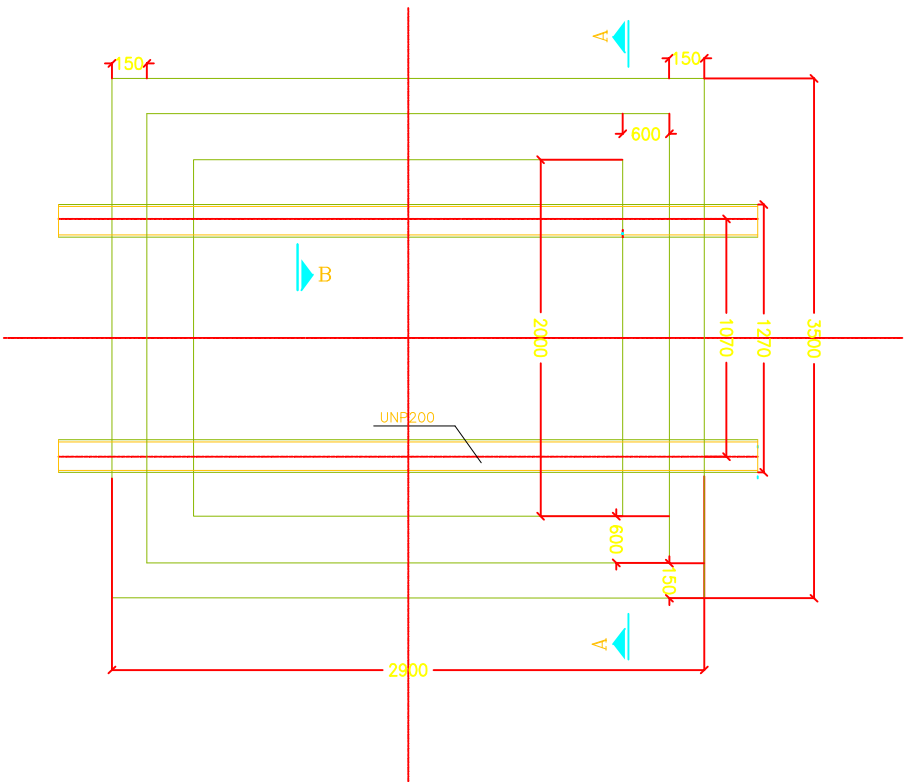

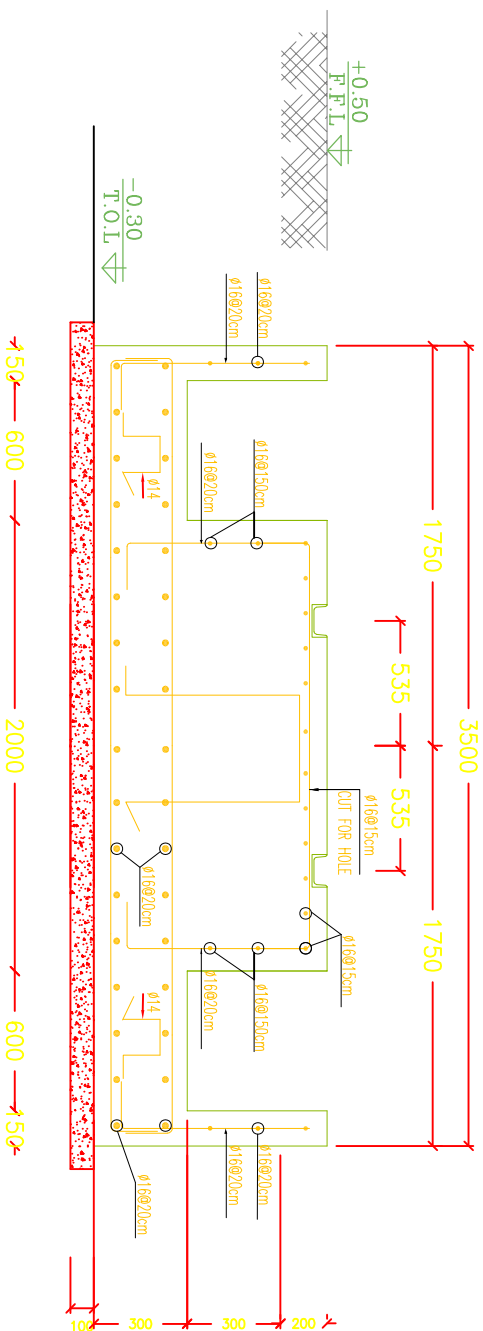

SECTION A-A

NOTES:

- 1-CONTRACTOR SHALL VERIFY ALL EXISTING CONDITIONS AND DIMENSIONS AT THE JOB SITE AND NOTIFY THE ENGINEER OF ANY CONFLICTS OR DISCREPANCIES PRIOR TO FABRICATION AND CONSTRUCTION.
- 2-CEMENT TYPE II SHOULD BE USED FOR CONCRETE.
- 3-MAN CONCRETE FOR FOUNDATIONS AND TIE BEAMS SHOULD HAVE AT LEAST 400 kg CEMENT PER CUBIC METER.
- 4-CONCRETE SHOULD HAVE MINIMUM COMPRESSIVE STRENGTH OF 250 kg/cm²AFTER 28 DAYS ON CYLINDRICAL SPECIMEN.
- 5-ALL REINFORCINGS SHOULD HAVE MINIMUM YIELD STRENGTH $F_y=4000 \text{ kg/cm}^2$ & SHALL BE DEFORMED-TYPE (A-II).
- 6-MINIMUM CONCRETE COVER TO RE-BARS IS 75mm.
- 7-ALL RE-BARS CUTTING AND BENDING SHOULD BE COLD FORMED.
- 8-ALL DIMENSIONS ARE IN mm & ALL LEVELS ARE IN m.
- 9-ALL RE-BARS SHOULD HAVE MINIMUM 55XD OVERLAP WHEREVER SPLICED.

واحد:	ایمکان:	مقیاس:	تصویر:	کنترل:	ترسیم:	تاریخ:	ویرایش:	عنوان پروژه:	کارفرما:
			بساط	عباسی	فشاری	1404/09/25	صفر	اصلاح و بهینه سازی شبکه ۳۰ کیلوولت شرکت توسعه آهن و فولاد کل کهر	شرکت توسعه آهن و فولاد کل کهر
م. ه. م.:	شماره نقشه:							عنوان طرح:	مشاور:
۳۱۱ پ	MFB-GISD-MAP02-00							فخاس هیون ترانس فورساکور 33/20 KV	شرکت مهندسین صنعت توان فرداد باتساب

