

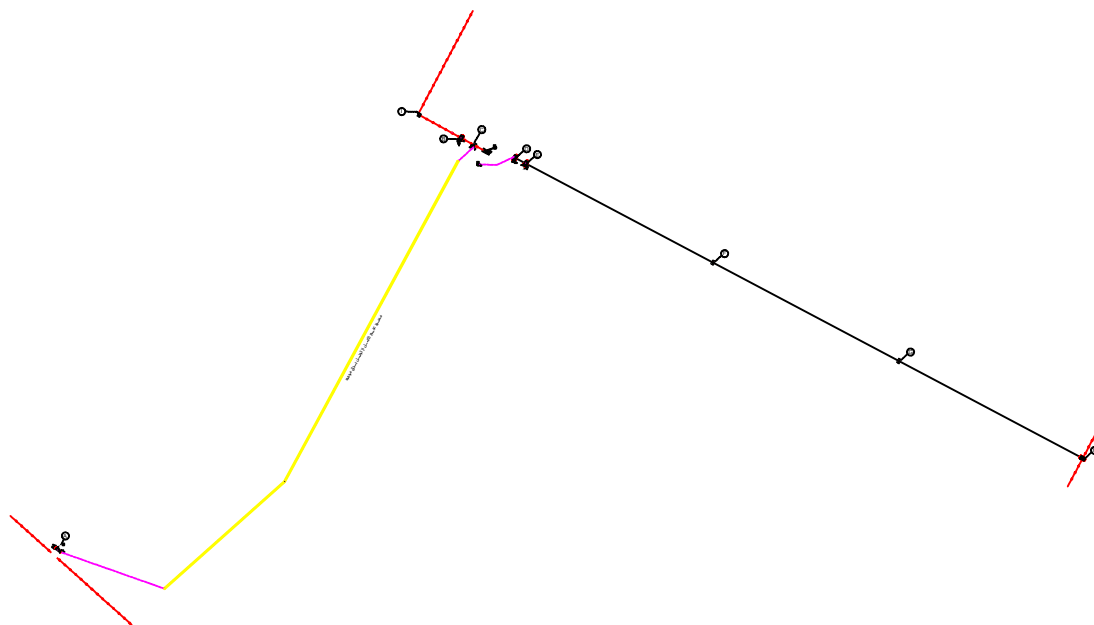



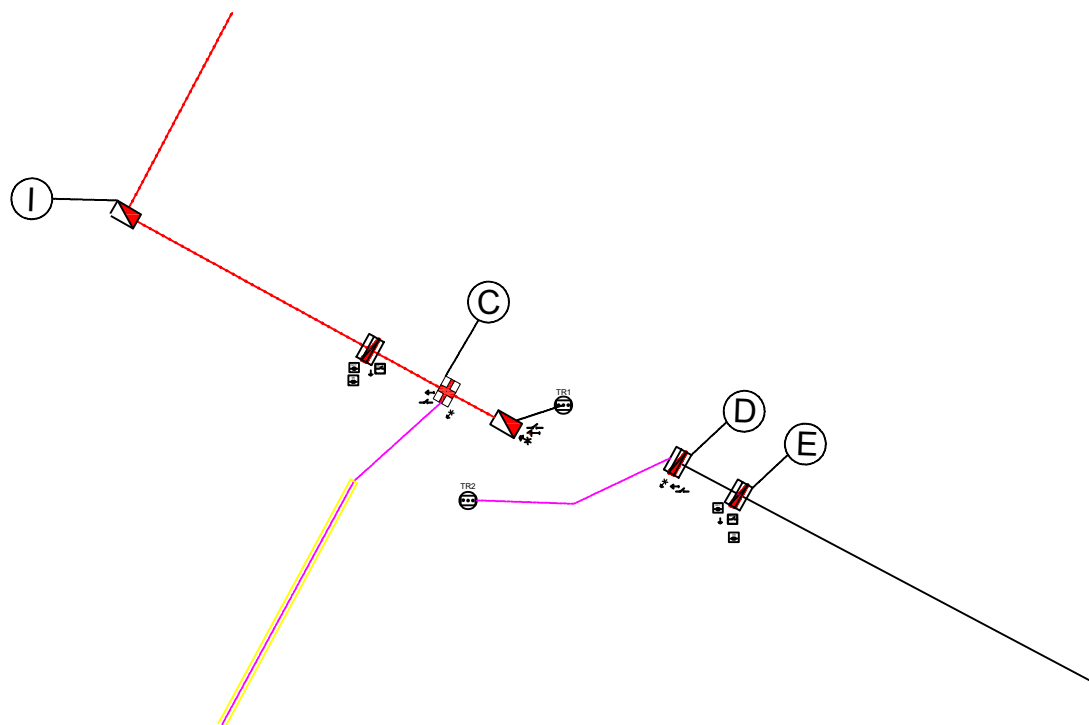

نقشه پلان			
	کابل ۱۲/۸۰۰		کابل ۱۵/۸۰۰
	خط هوایی موجود		خط هوایی امدائی
	کابل زمینی موجود		کابل زمینی امدائی
	ریکوزر هوایی		برقگیر با سیستم زمین طراحی شده
	قطع کننده طراحی شده		ترانسفورماتور قدرت
	سرکابل هوایی موجود		سرکابل هوایی طراحی شده
	قطع کننده موجود		برقگیر با سیستم زمین طراحی شده
	MOF		سیستم زمین طراحی شده
	ترانسفورماتور جریان نول		سیستم مهار
	کات اوت فیوز طراحی		ترانس تکفاز
اسم استاندارد	سطح مقطع	نام هادی	نوع هادی
BS-215	73.6 mm ²	MINK	ACSR
Point Table			
Point	Northing	Easting	
A	340624	3223841	
B	340744	3223964	
D	340768	3223962	
E	340764	3223957	
F	340820	3223927	
G	340875	3223998	
H	340931	3223868	
I	340732	3223972	

واحد:	ابعاد:	مقیاس:	تصویر:	کنترل:	ترسیم:	تاریخ:	ویرایش:	عنوان پروژه:	کارفرما:
			بافت	عباسی	فزاری	1404/09/25	صفر	اصلاح و بهینه سازی شبکه ۲۰ کیلوولت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
صفحه:	شماره نقشه:							عنوان طرح:	مشاور:
۳۱۱	MFB-GISD-MAP03-00							انجام اطلاعات شبکه در ابتدای فیدرها	شرکت مهندسين صنعت توان فرداد باتاب





indv ???k ???

	تیر ۱۲/۸۰۰ امدائی		تیر ۱۵/۸۰۰ موجود
	فط هوایی موجود		فط هوایی موجود
	کابل زمینی موجود		فط هوایی امدائی
	ریکلوزر هوایی		کابل زمینی امدائی
	قطع کننده طرایی شده		برقگیر با سیستم زمین طرایی شده
	سرکابل هوایی موجود		ترانسفورماتور قدرت
	قطع کننده موجود		سرکابل هوایی طرایی شده
	MOF		برقگیر با سیستم زمین طرایی شده
	ترانسفورماتور جریان نول		سیستم زمین طرایی شده
کات اوت فیوز طرایی		سیستم مهار	
		ترانس تکفاز	
اسـتـانـدارـد	سطح مقطع	نام هادی	نوع هادی
BS-215	73.6 mm ²	MINK	ACSR

Point Table

Point	Northing	Easting
A	340624	3223841
B	340744	3223964
D	340768	3223962
E	340764	3223957
F	340820	3223927
G	340875	3223998
H	340931	3223868
I	340732	3223972

واحد:	ابعاد:	مقیاس:	تصویر:	کنترل:	ترسیم:	تاریخ:	ویرایش:	عنوان پروژه:	کارفرما:
			بافت	عباسی	فکاری	1404/09/25	مفر	اصلاح و بهینه سازی شبکه ۲۰ کیلوولت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
صفحه:	شماره نقشه:							عنوان طرح:	مشاور:
۳ از ۲	MFB-GISD-MAP03-00							انجام اصلاحات شبکه در ابتدای فیدرها	شرکت مهندسین صنعت توان فرداد باتاب

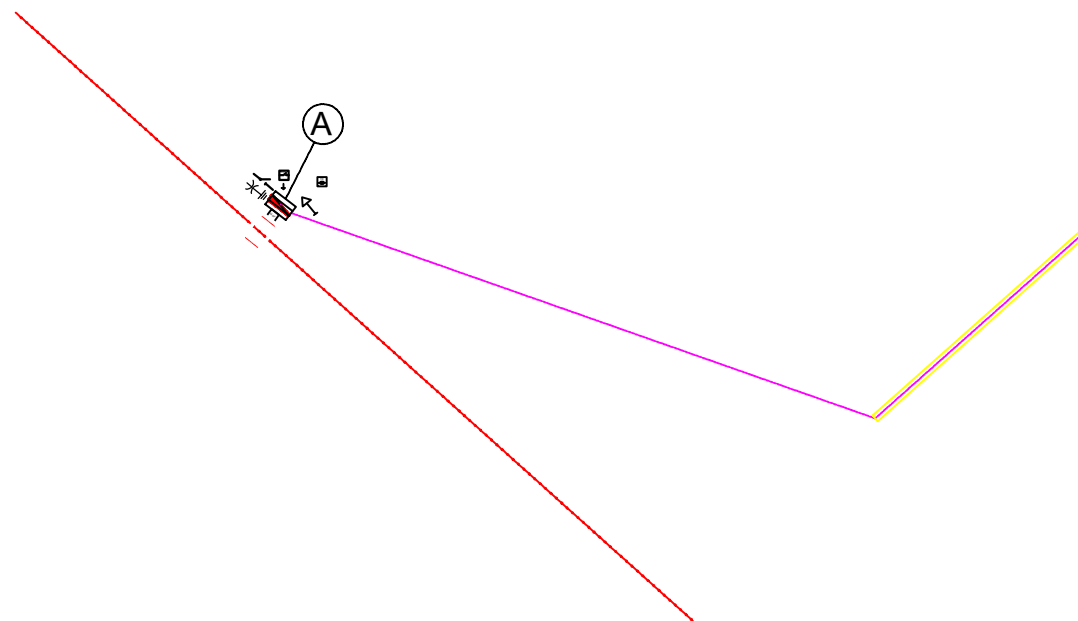

نقشه کابل			
	کابل ۱۲/۸۰۰		کابل ۱۵/۸۰۰
	خط هوایی موجود		خط هوایی امدائی
	کابل زمینی موجود		کابل زمینی امدائی
	ریکلووز هوایی		برقگیر با سیستم زمین طراحی شده
	قطع کننده طراحی شده		ترانسفورماتور قدرت
	سرکابل هوایی موجود		سرکابل هوایی طراحی شده
	قطع کننده موجود		برقگیر با سیستم زمین طراحی شده
	MOF		سیستم زمین طراحی شده
	ترانسفورماتور جریان نول		سیستم مهار
	کات اوت فیوز طراحی		ترانس تکفاز
	اسمیتاندارد		نوع هادی
	BS-215		ACSR
	سطح مقطع		نام هادی
	73.6 mm ²		MINK
Point Table			
Point	Northing	Easting	
A	340624	3223841	
B	340744	3223964	
D	340768	3223962	
E	340764	3223957	
F	340820	3223927	
G	340875	3223998	
H	340931	3223868	
I	340732	3223972	

کارفرما:				عنوان پروژه:			
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر				اصلاح و بهینه سازی شبکه ۲۰ کیلوولت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر			
مشاور:				عنوان طرح:			
شرکت مهندسين صنعت توان فرداد باتاب				انجام اصلاحات شبکه در ابتدای فیدرها			
ویرایش:	تاریخ:	ترسیم:	کنترل:	تصویر:	مقیاس:	ابعاد:	واحد:
صفر	1404/09/25	فزاری	عباسی	بافت			
عنوان نقشه:		شماره نقشه:		صفحه:			
		MFB-GISD-MAP03-00		۳ از ۳			