
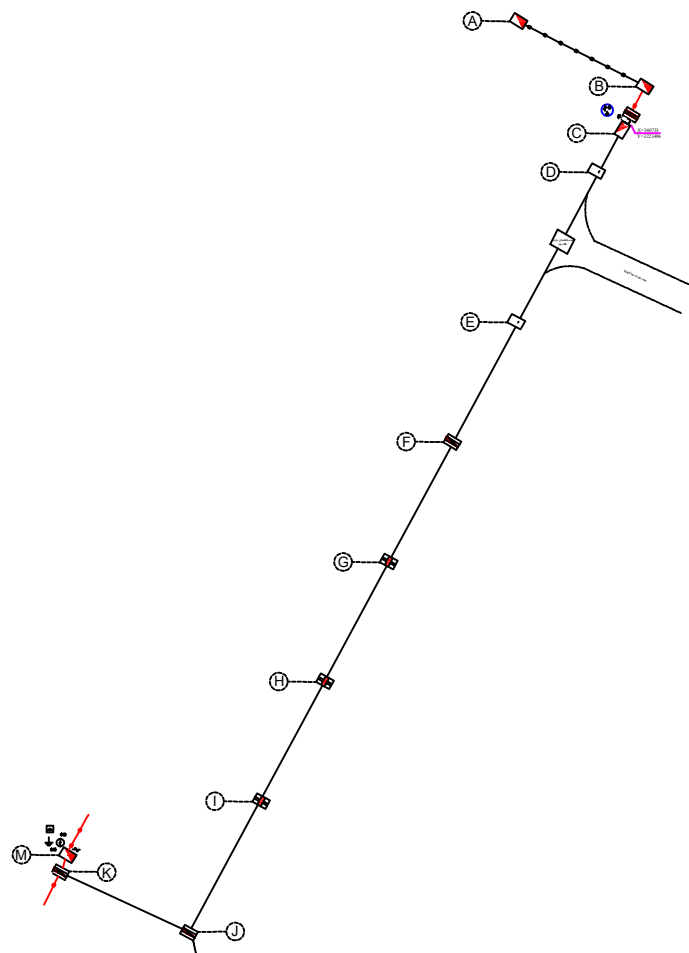




indiv ? ? ? k ? ? ?

 تیرپه‌ارگوش ۱۲/۸۰۰ طراحی شده		 تیرپه‌ارگوش ۱۲/۸۰۰ موجود	
 تیرپه‌ارگوش ۱۵/۸۰۰ طراحی شده		 تیرپه‌ارگوش ۹/۴۰۰ موجود	
 خط هوایی ۲۰ کیلوولت موجود		 تیرپه‌ارگوش ۱۲/۴۰۰ طراحی شده	
 ترانس هوایی موجود		 خط هوایی ۲۰ کیلوولت امدادی	
 سیستم ارت حفاظتی موجود		 خط هوایی ۲۰ کیلوولت جهت برقکاری	
 کات اوت فیوز موجود		 سیستم ارت ایمنی موجود	
 سکسیونر قابل قطع زیر بار		 کابلوی فشار ضعیف موجود	
 مه‌ار		 برقگیر با سیستم زمین طراحی	
 کات اوت فیوز طراحی		 برقگیر با سیستم زمین موجود	
		 ترانس تک‌فاز	
تعداد مدار		نام هادی	نوع هادی
تک مدار	73.6 mm ²	MINK	ACSR

Point Table		
Point	Northing	Easting
A	340691	3223542
B	340743	3223515
C	340733	3223496
D	340723	3223480
E	340690	3223418
F	340663	3223368
G	340637	3223319
H	340611	3223269
I	340584	3223220
J	340555	3222160
K	340505	3223198
M	340502	3223191

کارفرما:

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

مشاور:

شرکت مهندسین صنعت توان فرداد باتآب



عنوان پروژه:

طراحی، مشاوره و نظارت کارگاهی جهت، بازآرایی اصلاح و بهینه سازی شبکه هوایی ۲۰ کیلوولت معارف صنعتی و طراحی سیستم روشنایی معابر و انبار های شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

عنوان طرح:

تفکیک فیدر A و B

مدفصل درب فگور تا انشعاب فولادسازی

ویرایش:

صفر

تاریخ:

1404/09/16

ترسیم:

فکاری

کنترل:

عباسی

تصویب:

بافتار

مقیاس:

ابعاد:

واحد:

شماره نقشه:

MFB-GISD-MAP04-00

صفحه:

۱۱۱